


Forventet ledningsføring mellem værkerne i Ry og Gl. Rye.

Ledningsføringen er under myndighedsbehandling og efter godkendelse skal der laves lodsejerforhandlinger. Begge dele kan forskyde føringen.

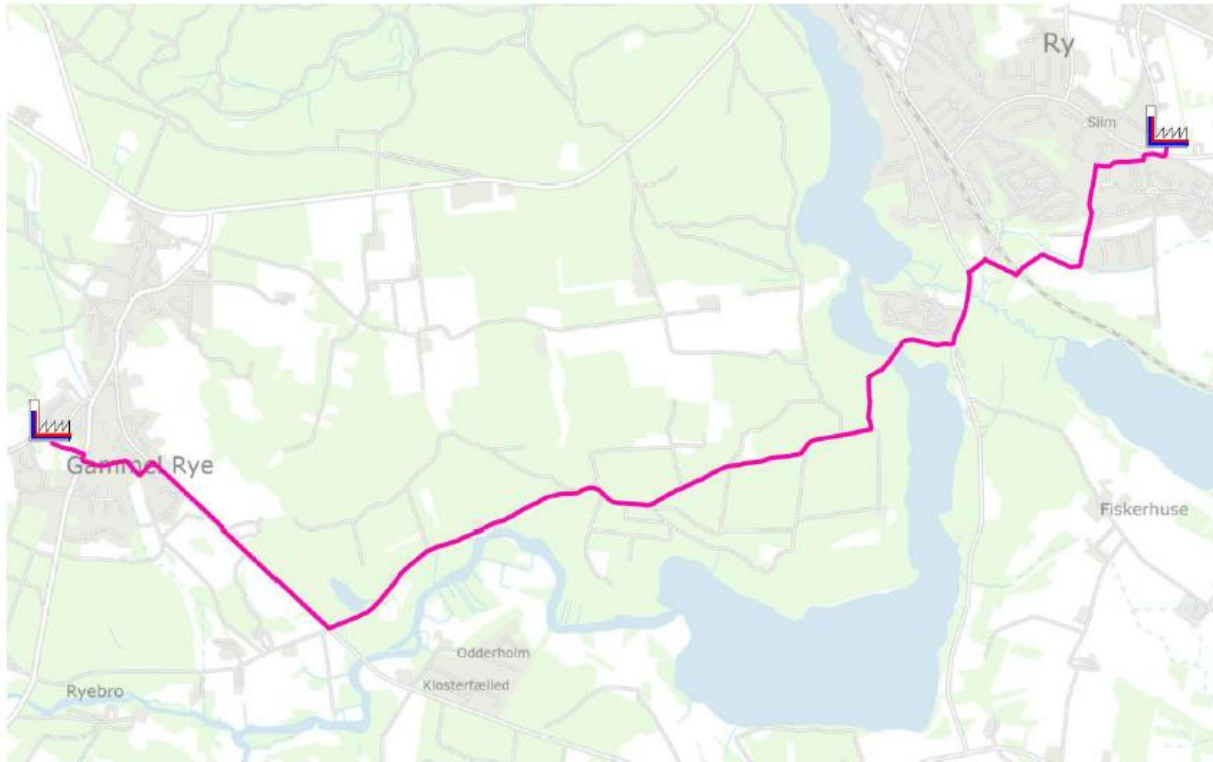

*Figur 3.4: Forventet ledningstracé fra værk til værk (lyserød).*

Gl. Rye 4 april 2023